



КНМ 66210061000201320845



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1689/1 от 19.11.2021 года**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1689 от «08» ноября 2021 года

в период с «15» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г.

Инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области страшим лейтенантом внут-
ренней службы Стышовым Н.И.

органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения - детский сад присмотра и оздоровления № 2 (ИНН
6663070677; ОГРН 1026605620711)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ – дет-
ский сад присмотра и оздоровления № 2 Игошева Светлана Васильевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного ме-	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской	Срок устранения нарушения обя- зательных тре-	Отметка о выполне- нии

	ста выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	бований пожарной безопасности	
1.	<p>На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационного выхода из кабинета (помещение № 16 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) на лестничную клетку (помещение № 27 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) менее 0,8 м. и составляет 0,58 м.</p> <p><i>Выполнить ширину эвакуационного выхода из кабинета (помещение № 16 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) на лестничную клетку (помещение № 27 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) не менее 0,8 м.</i></p>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2022	
2.	<p>На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационного выхода из кабинета (помещение № 11 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) на лестничную клетку (помещение № 28 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) менее 0,8 м. и составляет 0,58 м.</p> <p><i>Выполнить ширину эвакуационного выхода из кабинета (помещение № 11 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) на лестничную клетку (помещение № 28 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года) не менее 0,8 м.</i></p>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2022	
3.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели по-	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст. 51, ч.1,2,3,6	01.09.2022	

	<p>жарной опасности декоративно-отделочного материала (линолеума), примененного для покрытия пола в физкультурном зале (помещение № 13 - согласно технического паспорта БТИ 02.08.2004 года) на 2-ом этаже здания</p> <p><i>На объекте защиты хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (линолеума), примененного для покрытия пола в физкультурном зале (помещение № 13 - согласно технического паспорта БТИ 02.08.2004 года) на 2-ом этаже здания</i></p>	<p>ст.134, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479</p>		
4.	<p>На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в музыкальном зале (помещение № 15 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года), двери эвакуационных выходов, ведущие непосредственно на улицу, открываются не по направлению выхода из здания</p> <p><i>В музыкальном зале (помещение № 15 - согласно технического паспорта БТИ от 02.08.2004 года), выполнить открывание дверей эвакуационных выходов, ведущих непосредственно на улицу, по направлению выхода из здания</i></p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.09.2022	
5.	<p>Отдельно стоящее здание склада не защищено установками автоматической пожарной сигнализации</p> <p><i>Отдельно стоящее здание склада защитить установками автоматической пожарной сигнализации</i></p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п. 4.4; таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами</p>	01.09.2022	

		пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 3.1, п. 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3, п. 4; п. 5.2 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
6.	<p>Отдельно стоящее здание склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p> <p><i>Отдельно стоящее здание склада оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</i></p>	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пп. 20 таблицы 2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.09.2022	
7.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания склада с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери здания с наружной стороны</p> <p><i>Обеспечить категорирование по</i></p>	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	01.09.2022	

<p><i>взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания склада с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери здания с наружной стороны</i></p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 старший лейтенант внутренней службы
Стышов Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

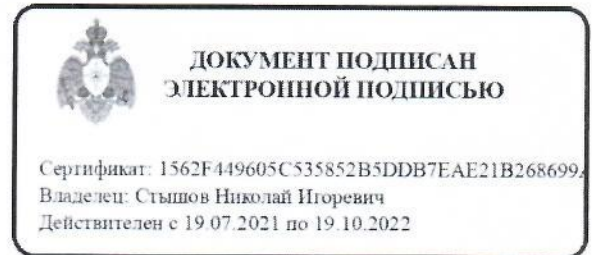

 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Игошева Светлана Васильевна

Действителен с 15.04.2021 по 15.04.2022